


**ПС №144 «КИСК»  
ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла II  
цепь с отпайками**

$P+P_1$   $Q + \Delta Q + Q_1 + \Delta Q_1$

1.3478	1.1474
1.6688	1.3146
1.7709	1.7056
1.8108	1.7907

**1 Т  
ТДН 10000/110/6**



**1 ТСН  
ТМ 63  
6/0,4**



U

6.4
6.4
6.4
6.4

АНЦ     $\Delta Q$

6	0.0009
6	0.0011
6	0.0011
6	0.0012

P

1.347	1.146
1.668	1.313
1.770	1.704
1.810	1.789

Q

$P_1$

0.0008	0.0005
0.0008	0.0005
0.0009	0.0005
0.0008	0.0005

$Q_1$

$\Delta Q_1$

0
0
0
0

АНЦ     $\Delta Q$

5	0.0002
5	0
5	0
5	0

U


6.4
6.4
6.4
6.4

$P+P_1$

0.268	0.2602
0	0
0	0
0	0

$Q + \Delta Q + Q_1 + \Delta Q_1$

**2 Т  
ТДН 10000/110/6**



**2 ТСН  
ТМ 63  
6/0,4**



P

0.268	0.260
0	0
0	0
0	0

Q

$P_1$

0	0
0	0
0	0
0	0


$Q_1$

$\Delta Q_1$

0
0
0
0

				<b>КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ</b>		
				фактических нагрузок и напряжений		
				ООО «Электросеть ЕС» по ПС №143 КТПБ-3 КЗТЭ		
				«16» июня 2021 года		
				в 01:00, 07:00, 10:00, 18.00 часов		
УТВЕРЖДАЮ Главный инженер	А.А. Кокорин	Подпись	Дата			
Начальник СЭСиП	С.Г. Шадрин		22.06.21			
			22.06.21			

**ПС №144 «КИСК»  
ВЛ 110 кВ КИСК – Миндерла I  
цепь с отпайками**

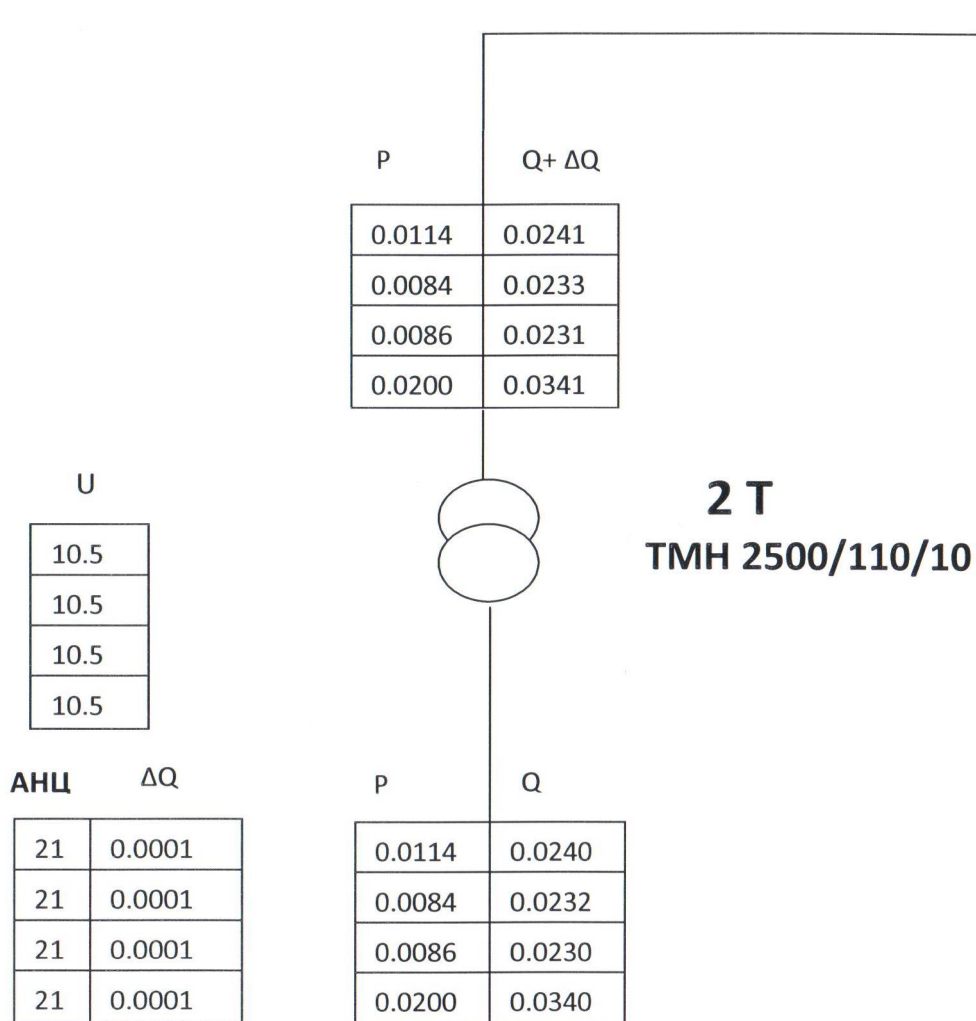

				<b>КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ</b> фактических нагрузок и напряжений ООО «Электросеть ЕС» по ПС 110 кВ СН РП КТМЭ «16» июня 2021 года в 01:00, 07:00, 10:00, 18.00 часов
УТВЕРЖДАЮ Главный инженер	А.А. Кокорин	Подпись	Дата	
Начальник СЭСиП	С.Г. Шадрин	<i>[Signature]</i>	22.06.21	